

Jugendgästehaus am Hauptbahnhof

Lehrter Straße 68
10557 Berlin

Tel: 030 398350-0
Fax:

gaestehaus@berliner-stadtmission.de
www.jgh-hauptbahnhof.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. November 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendgästehaus
Hauptbahnhof



Jugendgästehaus
Hauptbahnhof

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#)

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Stufen vor Eingang](#), [Rampe vor Eingang](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption / Kiosk](#), [Foyer](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Kantine](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC EG](#), [Flur EG zwischen Lobby](#), [Aufzug](#), [Treppe](#), [WC](#), [Zimmer EG](#)

Zimmer 405 im Haus 1

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 405 \(Haus 1\)](#), [Bad 405](#), [Treppenhaus Haus 1](#), [Aufzug](#), [Flur EG zwischen Lobby](#), [Aufzug](#), [Treppe](#), [WC](#), [Zimmer EG](#), [Zimmerflur OG](#), [Tür zum Zimmerflur Haus 1 \(alle Etagen\)](#)

Zimmer 711 im Haus 2

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Haus 2](#), [Zimmer 711 \(Haus 2\)](#), [Bad 711](#), [Treppenhaus Haus 2](#), [Weg außen Übergang Haus 1-2](#), [Weg außen vom Parkplatz zu Haus 2](#), [Stufen am Übergang Haus 1-2](#), [Rampe am Übergang Haus 1-2](#), [Flur EG zwischen Lobby](#), [Aufzug](#), [Treppe](#), [WC](#), [Zimmer EG](#), [Zimmerflur EG Haus 2](#), [Tür zum Übergang zu Haus 2](#)

Seminarraum Wien in Haus 1

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum "Wien"](#), [Treppe Lobby zum UG](#), [Rampe UG vor "Wien"](#), [Aufzug](#), [Flur EG zwischen Lobby](#), [Aufzug](#), [Treppe](#), [WC](#), [Zimmer EG](#)

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Parkplatz



Behindertenparkplatz



Behindertenparkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 370 cm.

Stellplatzlänge: 550 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Eingangsbereich

Eingangsbereich



Vorderansicht JGH



Eingang JGH

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 138 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingangsbereich Haus 2



Haus 2 Eingang

Eingangstür

Eingangstür Haus 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 125 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Rezeption / Kiosk



Rezeption / Kiosk



Rezeption / Kiosk

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 91 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Kioskbetrieb im linken Thekenbereich

Kantine



Speisekarte



Nachtisch



Essenstheke



Tür in Kantine



Tageskarte Tafel



Speisekarte



Tische/Bestuhlung



Buffettheke

Tür

Tür in die Kantine

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 167 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 515 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische.

Schlafraum

Zimmer 405 (Haus 1)



Zimmer 405



Zimmer 405



Zimmer 405



Zimmer 405



Zimmer 405

Tür zum Schlafrum

Tür 405

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafrum: 270 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 35 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 50 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Anmerkungen für den Gast: Weitere annähernd baugleiche Zimmer laut Betreiber in Haus 1 sind die Zimmer Nr. 005, 105, 205 und 305.

Zimmer 711 (Haus 2)



Zimmer 711



Zimmer 711



Zimmer 711 Tür



Zimmer 711

Tür zum Schlafräum

Tür 711

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 307 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 56 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 35 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 50 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Anmerkungen für den Gast: Nach Auskunft des Betreibers sind baugleich zu Zimmer 711 im Haus 2 die Zimmer 707 und 709 (alle EG) sowie, 813 (1.OG) und 913 (2.OG).

Sanitärraum

Bad 405



Bad 405



Bad 405



Bad 405



Bad 405

Tür zum Sanitärraum

Tür Bad 405

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 132 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 25 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 80 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 145 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 80 cm.

Höhe der Duscharmatur: 90 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 90 cm.

Bad 711



Bad 711



Bad 711



Bad 711

Tür zum Sanitärraum

Tür Bad 711

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 20 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 40 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 40 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 70 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm.

Höhe der Duscharmatur: 88 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 10 cm.

Raum

Foyer



Foyer (Teil)

Tür


Größe des Raumes - Breite: 11 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 18 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 320 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppenhaus Haus 2

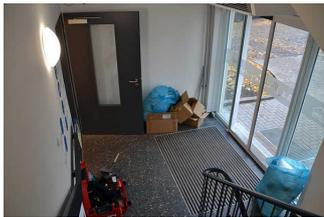

Treppenhaus Haus
2

Tür

Tür Treppenhaus - Zimmerflur

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 2,60 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 3,30 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 260 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Seminarraum "Wien"



Seminarraum Wien



Tür des
Seminarraums Wien

Tür

Tür Wien

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 7,9 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 13 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 690 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC EG



Öffentliches
Behinderten-WC



Öffentliches
Behinderten-WC



Öffentliches
Behinderten-WC



Öffentliches
Behinderten-WC

Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 80 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm tief.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nicht in Kantine

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Pflegebett höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister)

Andere angebotene Hilfsmittel: Bettlift

Weg außen

Weg außen Übergang Haus 1-2



Weg Haus 1 - Haus
2

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 18 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Weg außen vom Parkplatz zu Haus 2



Weg vom Parkplatz
(hinten) zum Haus
2 (links im Bild:
Zugang zum Haus
1); Bild: P.Kuwan

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen vor Eingang



Stufen vor
Eingangsbereich


Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppenhaus Haus 1

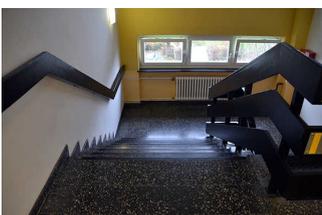

Treppenhaus Haus
1

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Stufen am Übergang Haus 1-2



Stufen am
Übergang H1-H2

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe Lobby zum UG



Treppe ins UG



Treppe ins UG



Treppe ins UG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe

Rampe vor Eingang



Rampe vor Eingang



Rampe vor Eingang



Rampe vor Eingang



Rampe vor Eingang

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 140 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 12 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Rampe am Übergang Haus 1-2



Rampe H1-H2



Rampe H1-H2



Rampe H1-H2

Maximale Längsneigung der Rampe: 15 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 100 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3,4 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 5 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Rampe UG vor "Wien"



Rampe UG



Rampe UG

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 130 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1,80 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 2 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 108 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 210 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 62 cm

Flur/Weg/Gang innen

Flur EG zwischen Lobby, Aufzug, Treppe, WC, Zimmer EG



Flur EG



Flur EG



Flur EG

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 195 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Zimmerflur OG



Zimmerflur OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Zimmerflur EG Haus 2

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür

Tür zum Zimmerflur Haus 1 (alle Etagen)



Tür zu
Zimmerflur(en)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum Übergang zu Haus 2



Tür zum Übergang
H1-H2



Tür zum Übergang
H1-H2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.