

Scandic Berlin Potsdamer Platz

Gabriele-Tergit-Promenade
19
10963 Berlin

Tel: 030 / 700779-0
Fax: 030 / 700779-2211

potsdamerplatz@scandichotels.com
<http://www.scandichotels.de/Hotelsuche/Deutschland/Berlin/Berlin-Potsdamer-Platz/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind noch nicht geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht Hotel
Scandic Berlin
Potsdamer Platz
(Bild: Scandic)

Parken

Tiefgarage



Tiefgarage



Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 360 cm.

Stellplatzlänge: 760 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Es stehen auch Parkflächen mit einer Stellplatzgröße von 500 cm x 400 cm zur Verfügung.

Aufzug Hauptgruppe



Aufzug,
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur
Tiefgarage, siehe
Schild über Tür)



Aufzugsgruppe
Lobby



Aufzug,
Beschilderung

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 125 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 180 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 90 cm

Flur zum Eingang Tiefgarage



Flur Tiefgarage



Flur Tiefgarage



Flur Tiefgarage

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Türen im Zugang zur Tiefgarage



Türen Tiefgarage



Türen Tiefgarage

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingang Scandic

Eingangsbereich Scandic



Eingangsbereich
Scandic



Eingangstüren,
mittig Drehtür,
rechts und links
davon barrierefreie
Flügeltüren

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Weg außen vor dem Hotel



Weg vor dem Hotel

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Drehtür Haupteingang



Drehtür am Eingang
mittig

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 135 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Lobby / Rezeption EG

Rezeption



Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 116 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Lobby



Lobby



Lobby



Lobby

Größe des Raumes - Breite: 45 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Barrierefreies Zimmer (R)

Barrierefreies Zimmer 5001



Zimmer 5001



Zimmer 5001



Zimmer 5001



Zimmer 5001



Zimmer 5001



Zimmer 5001

Tür zum Schlafrum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türspione in zwei Höhen

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 60 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 140 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 18 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Anmerkungen für den Gast: Schreibtisch und Kofferablage unterfahrbar. Betten mit Rollen, können bei Bedarf verschoben werden, um Anfahrbarkeit zu erleichtern

Bad 5001



Bad 5001



Bad 5001



Bad 5001



Bad 5001



Bad 5001

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 80 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 72 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 145 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm.

Höhe der Duscharmatur: 82 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer mit spiegelverkehrtem Grundriss ebenfalls verfügbar!

Aufzug Hauptgruppe



Aufzug,
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur
Tiefgarage, siehe
Schild über Tür)



Aufzugsgruppe
Lobby



Aufzug,
Beschilderung

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 125 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 180 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 90 cm

Zimmerflur vor Aufzügen 5. OG



Zimmerflur vor
Aufzügen (5.OG)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Barrierefreies Zimmer (L)

Barrierefreies Zimmer 4039



Zimmer 4039



Zimmer 4039



Zimmer 4039

Tür zum Schlafrum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türspione in 2 Höhen

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafrum: 90 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 60 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 18 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Bad 4039

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 80 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 72 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 145 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm.

Höhe der Duscharmatur: 82 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 1 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer mit spiegelverkehrtem Grundriss ebenfalls verfügbar!

Aufzug Hauptgruppe



Aufzug,
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur
Tiefgarage, siehe
Schild über Tür)



Aufzugsgruppe
Lobby



Aufzug,
Beschilderung

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 125 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 180 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 90 cm

Flur/Weg/Gang innen

Zimmerflur vor Aufzügen 5. OG



Zimmerflur vor
Aufzügen (5.OG)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Behindertenfreundliches Zimmer

Behindertenfreundliches Zimmer 5099



Zimmer 5099



Zimmer 5099



Zimmer 5099



Zimmer 5099

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Türspione in zwei Höhen

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 115 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 60 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 56 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Anmerkungen für den Gast: Schreibtisch und Kofferablage unterfahrbar.

Bad 5099



Bad 5099



Bad 5099



Bad 5099



Bad 5099 - Spiegel
auf Innenseite der
Bad-Schiebetür

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 130 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 40 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 65 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 80 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 130 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 130 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 5 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer mit spiegelverkehrtem Grundriss ebenfalls verfügbar!

Aufzug Hauptgruppe



Aufzug,
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur
Tiefgarage, siehe
Schild über Tür)



Aufzugsgruppe
Lobby



Aufzug,
Beschilderung

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 125 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 180 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 90 cm

Flur/Weg/Gang innen

Zimmerflur vor Aufzügen 5. OG



Zimmerflur vor
Aufzügen (5.OG)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG



Zimmerflur 5.OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Lobby 3.OG

Lobby 3.OG (Gastro und Tagung)



Lobby 3.OG

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 250 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe von Lobby bis 3. OG (TH 08)



Treppenhaus



Treppenhaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Hauptgruppe



Aufzug,
Bedienelemente



Aufzug rechts (zur
Tiefgarage, siehe
Schild über Tür)



Aufzugsgruppe
Lobby



Aufzug,
Beschilderung

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 125 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 180 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 90 cm

Zwischenflur von Lobby zum Treppenhaus (TH 08)



Flur Lobby-TH08

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür in Lobby zum Treppenhaus



Tür Treppenhaus (in Lobby)



Tür Treppenhaus (in Lobby)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 118 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tagungsbereich

Raum

Tagungsraum Aurora Borealis 1-3



Aurora Borealis



Aurora Borealis

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 24 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 14 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 1400 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Foyer Tagungsbereich (Coffee Break Area)



Coffee Break Area

Größe des Raumes - Breite: 24 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Meetingraum "Kleine Tiere"



Meetingraum
(Kleintiere)



Meetingraum
(Kleintiere)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 146 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 3,8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7,8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 276 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Lobby 3.OG (Gastro und Tagung)



Lobby 3.OG

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 250 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe Tagungsbereich



Treppe zum
Tagungsbereich

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Hublifte zum Tagungsbereich



Hublifte
Tagungsbereich



Hublifte
Tagungsbereich

Es ist ein Hublift vorhanden

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 150 cm tief.

Breite der Plattform: 112 cm

Tiefe der Plattform: 166 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 150 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 1000 kg

Flur zu Meetingräumen "Kleintiere"



Flur zu
Meetingräumen

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Restaurant & Bar 3.OG

Restaurant und Bar (a-la-Carte)



Restaurant



Restaurant



Bar / Lounge mit
Ladestation für E-
Rollis



Bartresen



Bar / Lounge mit
Ladestation für E-
Rollis



Speisekarte
Restaurant




Kinderspielecke

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 150 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 23 Tisch/Tische.

Lobby 3.OG (Gastro und Tagung)

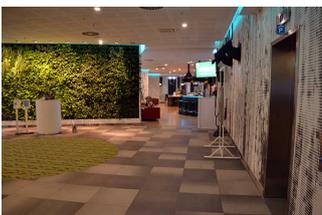

Lobby 3.OG

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 250 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Frühstücks- und Tagungsrestaurant

Buffetische Wandeinbau / Freistehend



Buffetische
Frühstück



Buffetische
Frühstück



Buffetische
Frühstück &
Restaurant



Buffetische
Frühstück



Buffetische
Frühstück &
Restaurant



Heißtheke

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 85 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alle Buffettresen sind mit Rollstühlen unterfahrbar

Frühstücks-/Tagungsrestaurant




Frühstücks-/
Tagungsrestaurant

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 47 Tisch/Tische.

Lobby 3.OG (Gastro und Tagung)

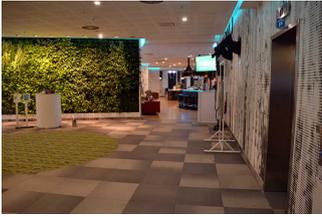

Lobby 3.OG

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 250 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC 3.OG

Lobby 3.OG (Gastro und Tagung)



Lobby 3.OG

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 250 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

WC 3. OG



Behinderten-WC
3.OG



Behinderten-WC
3.OG



Behinderten-WC
3.OG



Behinderten-WC
3.OG, Wickeltisch



Behinderten-WC
3.OG, Türöffner und
Verriegelung



Behinderten-WC
3.OG, Wickeltisch



Behinderten-WC
3.OG



Behinderten-WC
3.OG, Blick in den
Raum



Behinderten-WC
3.OG, Notfall-
Türöffner und
Alarmruf-Button



Behinderten-WC
3.OG

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 80 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 80 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm tief.

WC-Flur 3. OG



WC-Flur 3.OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 336 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Leih-Rollstuhl in
Lobby



Rezeption mit
Induktionsschleife
und Stockhalter

Name des Aufzugs: allen

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Scooter Andere Hilfsmittel höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen)
Vibrationswecker

Andere angebotene Hilfsmittel: WC-Sitzerhöhungen, Stockhalter im Rezeptionstresen

Formulare ohne Teilbereiche

Automat für Parktickets



Parkticketautomat

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 120 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 85 cm.