

## NH Berlin Kurfürstendamm

Grolmannstraße 41-43  
10623 Berlin

Tel: 030 / 88 42 60  
Fax:

nhberlinkurfuerstendamm@nh-  
hotels.com  
[www.nh-hotels.de/hotel/nh-berlin-  
kurfurstendamm](http://www.nh-hotels.de/hotel/nh-berlin-kurfurstendamm)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. April 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



NH Berlin  
Kurfürstendamm

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz in der Parkgarage](#), [Wege vom Parkplatz zur Lobby](#), [Leitsystem / Besucherlenkung](#), [Türen zwischen Parkgarage und Lobby](#), [Parkautomat](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Hotel](#), [Hoteleingangstür](#), [2. Tür innen](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Hotelloobby](#), [Hotelaufzug](#)

### Zimmer mit Sanitärraum, Nr. 427

Zugehörige Modulbögen: [Flur zum Hotelzimmer Nr. 427](#), [Hotelzimmer Nr. 427](#), [Sanitärraum Zimmer Nr. 427](#), [Leitsystem / Besucherlenkung](#), [Hotelaufzug](#)

## Tagungsraum 1

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Tagungsraum 1](#) , [Hotelaufzug](#) , [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücks- / Speiseraum](#) , [Hotelaufzug](#)

## Bar

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Hotel](#) , [Bar](#) , [Öffentliches WC](#) , [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#) , [Tür zur öffentlichen WC-Anlage](#)

## Parkplatz in der Parkgarage

---



Parkgarage,  
PKW-Stellplatz  
für Menschen mit  
Behinderung

## Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Anzahl der PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung: 2

Diese Stellplätze sind entsprechend gekennzeichnet.

Entfernung dieser Stellplätze zum Eingang: 16 m

Breite eines Stellplatzes: 235 cm

Länge eines Stellplatzes: 470 cm

## Haupteingang Hotel

---



Eingangsbereich

Lichte Breite der Tür: 120 cm

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 357 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 290 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Rezeption

---



Rezeption



Rezeption

---

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 500 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 315 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 76 cm


Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 115 cm

Andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

### Wege vom Parkplatz zur Lobby

---

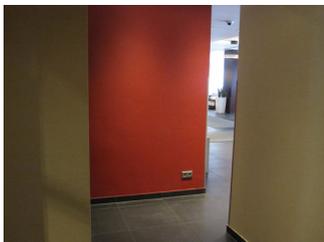

Wege vom  
Parkplatz zur Lobby

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 106 cm

### Flur zum Hotelzimmer Nr. 427

---



Flur zum  
Hotelzimmer Nr.  
427

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 30 m

---

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 144 cm

## Speiseraum

### Frühstücks- / Speiseraum

---



Tür zum  
Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum

---



Frühstücks- /  
Speiseraum



Frühstücks- /  
Speiseraum

---



Frühstücks- /  
Speiseraum

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür zum Frühstücks- / Speiseraum

Breite der Tür zum Frühstücksraum / Restaurant: 173 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Raum

Engste Durchgangsbreite des Frühstücksraums / Restaurants (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 160 cm

Assistenzhunde willkommen.


## Tische und Sitzbereiche

---

Anzahl der Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm: 0

## Bar

---

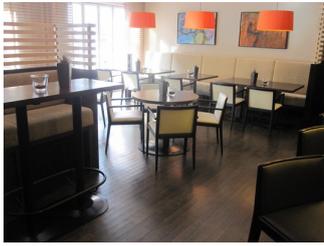


Bar



Bar

---

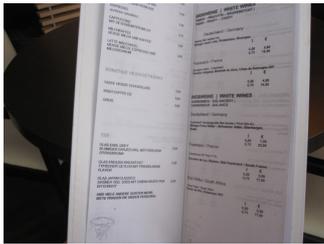

Getränke-/  
Speisenkarte Bar

---

## Raum

Engste Durchgangsbreite des Frühstücksraums / Restaurants (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 210 cm

Assistenzhunde willkommen.

### Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm: 0

## Hotelzimmer Nr. 427

---



Hotelzimmer Nr.  
427



Hotelzimmer Nr.  
427

---



Hotelzimmer Nr.  
427




Hotelzimmer Nr.  
427

---



Hotelzimmer Nr.  
427

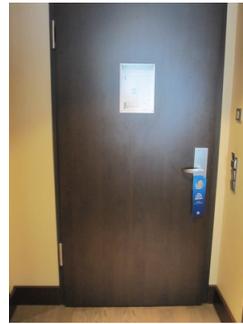

Zimmertür, Nr. 427

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Zimmertür Nr. 427

Lichte Breite der Zimmertür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 143 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 268 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Raum

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 161 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 144 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 97 cm

## Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 100 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 250 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 100 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 250 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 16 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 50 cm

## Sanitärraum

### Sanitärraum Zimmer Nr. 427

---



Tür zum  
Sanitärbereich  
Zimmer 427



Sanitärbereich  
Zimmer 427

---



Sanitärbereich  
Zimmer 427



Sanitärbereich  
Zimmer 427

---



Sanitärbereich  
Zimmer 427

---

## Zugang

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 142 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 223 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach innen.

## WC

WC Unisex

Tiefe des WC-Beckens: 71 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 100 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 71 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 28 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 71 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 167 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 210 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 48 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 84 cm

Abstand des linken Haltegriffes zur Vorderkante des Toilettensitzes: 86 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 83 cm

Abstand des rechten Haltegriffes zur Vorderkante des Toilettensitzes: 60 cm

Rechter Haltegriff fest.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 76 cm

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 143 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 79 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 105 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 176 cm

Duschstuhl/Duschsitz nein

Haltegriffe in der Dusche: nein

Höhe der Duscharmatur: 104 cm

## Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: 103

Höhe der Schnur / des Knopfes: 103 cm

## Öffentliches WC

---



Tür zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## Zugang

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

## WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 72 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 100 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 72 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 96 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 72 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 160 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 48 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 37 cm

Abstand des linken Haltegriffes zur Vorderkante des Toilettensitzes: 13 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 37 cm

Abstand des rechten Haltegriffes zur Vorderkante des Toilettensitzes: 13 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 71 cm

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 160 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 80 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Knopf

Höhe der Schnur / des Knopfes: 150 cm

## Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

### Hotelloobby

---



Hotelloobby



Hotelloobby

---

### Raum

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 240 cm

Es gibt keinen Alarm.

### Tagungsraum 1

---



Tür zum  
Tagungsraum 1



Tagungsraum 1

---

### Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Tür zum Tagungsraum 1

Breite der Tür zum Raum: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

---

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 90 cm

## Hotelaufzug

---



Aufzug



Aufzug

---



Aufzug

---

Bedienelemente / Beschilderung

Notruf vorhanden.

Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch (z.B. Gegensprechanlage).

## Türen

Türen zwischen Parkgarage und Lobby

---



Türen zwischen  
Parkgarage und  
Lobby

---

Lichte Breite der Tür: 123 cm

---

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 267 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 360 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

## Hoteleingangstür, 2. Tür innen

---



Hoteleingangstür, 2.  
Tür innen

---

Lichte Breite der Tür: 110 cm

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Tür zur öffentlichen WC-Anlage

---



Tür zur öffentlichen  
WC-Anlage

---

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Automaten

---

## Parkautomat

---



Parkautomat



Parkautomat

---

## Bedienelemente

Minimale Höhe der Bedienelemente: 110 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente: 160 cm

## Snackautomat / Hotelshop

---



Snackautomat /  
Hotelshop

---