

## Hotel Augustinenhof

Auguststr. 82  
10117 Berlin

Tel: 030 30886710  
Fax: 030 30886700

augustinenhof@albrechtshof-hotels.de  
<http://www.hotel-augustinenhof.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. Oktober 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Hotel Augustinenhof

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg außen Auguststr.](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Weg zwischen Rezeption und Service-Aufzug / Tagungsraum/ Aufenthaltsraum](#), [Weg zwischen Rezeption und Aufzug 2](#), [2 Türen auf dem Weg zwischen Rezeption und Aufzug/Treppenhaus](#) sowie [Restaurant](#)

### Zimmer 468

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 468](#), [Sanitärraum Zimmer 468](#), [Treppenhaus A](#), [Service-Aufzug zu den Zimmern und zur Rezeption](#), [Aufzug zu den Zimmern und zur Rezeption](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#)

### Zimmer 268

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 268](#), [Sanitärraum Zimmer 268](#), [Treppenhaus A](#), [Service-Aufzug zu den Zimmern und zur Rezeption](#), [Aufzug zu den Zimmern und zur Rezeption](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#)

## Tagungsraum und Aufenthaltsraum

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsraum](#), [Aufenthaltsraum](#), [Weg zwischen Rezeption und Service-Aufzug / Tagungsraum/ Aufenthaltsraum](#)

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung bei der Rezeption](#)

## Restaurant bart

Zugehörige Modulbögen: [Hofgarten](#), [Restaurant BART](#), [Weg außen Auguststr.](#), [Rampe vor dem Resturanteingang Auguststr.](#), [Weg zwischen Rezeption und Aufzug 2](#), [Eingangstür zum Restaurant von der Auguststraße aus](#), [Tür zum Restaurant vom Hotel aus](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)


## Beschilderung im Haus

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung](#)

## Hofgarten



Bestuhlung im Hofgarten

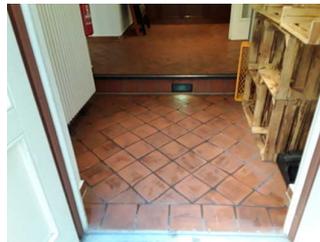

Stufe zwischen Restaurant und Hofgarten



Tür zum Vorgarten am Treppenhaus A

---

Der Hofgarten wird vom Restaurant genutzt. Es stehen ca. 10 Tische zur Verfügung. Tischhöhe 72 cm. Bodenbelag gut begeh- und befahrbar. Vom Restaurant gelangt man über eine 22

cm Höhe Stufe zum Vorgarten. Alternativ gelangt man auch ebenerdig durch eine 105 breite FlügelTür hinter dem Treppenhaus A zum Vorgarten.

## Eingangsbereich

---



In der Toreinfahrt links geht es zum Hotel/Rezeption



Eingangstür zum Hotel

---

### Eingangstür

#### Eingangstür zur Rezeption

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 125 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Von der Straße zum Eingangsbereich geht eine 4 m lange Toreinfahrt mit 5% Steigung.

## Rezeption

---



Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen



Rezeption

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 106 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 106 cm hoch.

---

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Restaurant BART

---



Restaurant



Bar



Frühstücksbuffet

---

Tür vom Hotel direkt ins Restaurant

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 150 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 33 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Buffethöhe 80 -90 cm hoch.

## Schlafräum

### Zimmer 468

---



---

Tür zum Schlafräum

Tür Zimmer 468

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 125 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafrum: 105 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 75 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 125 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 11 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 50 cm.

Breite des Bettes: 120 cm.

Anmerkungen für den Gast: Lichtschalter sind in einer Höhe von 82 cm angebracht.

## Zimmer 268

---



Bett und  
Verbindungstür



Doppelbettzimmer  
für Begleitperson

---

Tür zum Schlafrum

Tür Zimmer 268

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 23 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 62 cm.

Breite des Bettes: 92 cm.

Anmerkungen für den Gast: Das Zimmer ist ein Einzelzimmer mit Verbindungstür zum Doppelzimmer für Begleitpersonen

## Sanitärraum

### Sanitärraum Zimmer 468

---



Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 135 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 63 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 69 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 20 cm.

## Sanitärraum Zimmer 268

---



WC



Waschbecken

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 63 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 69 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 86 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 30 cm.

## Raum

### Tagungsraum

---



Tagungsraum

---

### Tür

#### Tür zum Tagungsraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 500 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Aufenthaltsraum

Tür

Tür zum Aufenthaltsraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung bei der Rezeption

---



WC



Waschbecken

---

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 115 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 190 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 195 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 87 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 69 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 190 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Weg außen Auguststr.



Straße vor dem  
Hotel

---

Breite des Weges: 240 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

## Treppenhaus A



Kontrast  
zwischen dem  
Fußbodenbelag und  
Treppenauf- oder  
abgängen



Treppenhaus A

---


Vorhandene Schwellen/Stufen: 100

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Rampe vor dem Restauranteingang Auguststr.

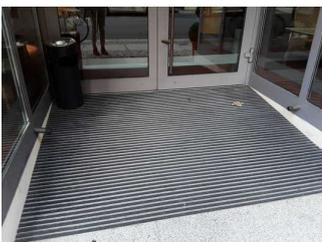

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 9 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 210 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 250 cm

## Aufzug

### Service-Aufzug zu den Zimmern und zur Rezeption

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 135 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 170 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 91 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 130 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 135 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 170 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 100 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 126 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 50 cm

### Aufzug zu den Zimmern und zur Rezeption

---



---

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 177 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 230 cm

---

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 108 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 203 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 177 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 230 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 50 cm

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg zwischen Rezeption und Service-Aufzug / Tagungsraum/ Aufenthaltsraum

---



---

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 105 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg hat auf 3 m Länge eine Längsneigung von 5,5 %.

### Weg zwischen Rezeption und Aufzug 2

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

### Flur zwischen Aufzug und den Zimmern

Länge (Flur/Weg/Gang): 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 124 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Tür

### 2 Türen auf dem Weg zwischen Rezeption und Aufzug/Treppenhaus sowie Restaurant

---



Tür 1 zum Aufzug/  
TreppenhausA und  
Restaurant



Tür 2 zum Aufzug  
und Restaurant

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

### Eingangstür zum Restaurant von der Auguststraße aus

---



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

---

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür zum Restaurant vom Hotel aus

---



Eingangstür  
zwischen Hotel und  
Restaurant

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 102 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Vor der Eingangstür hat der Flur eine Längsneigung von 5,5, % auf 1,2 m Länge.